

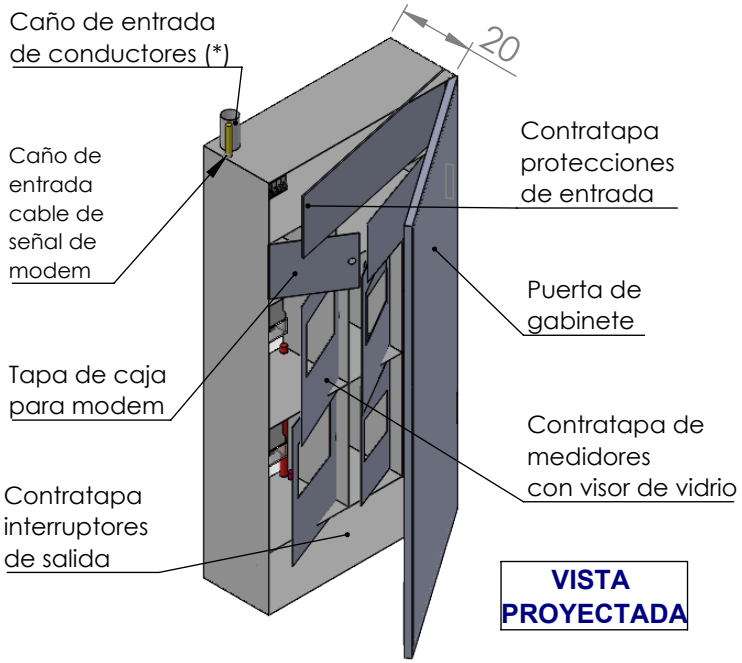


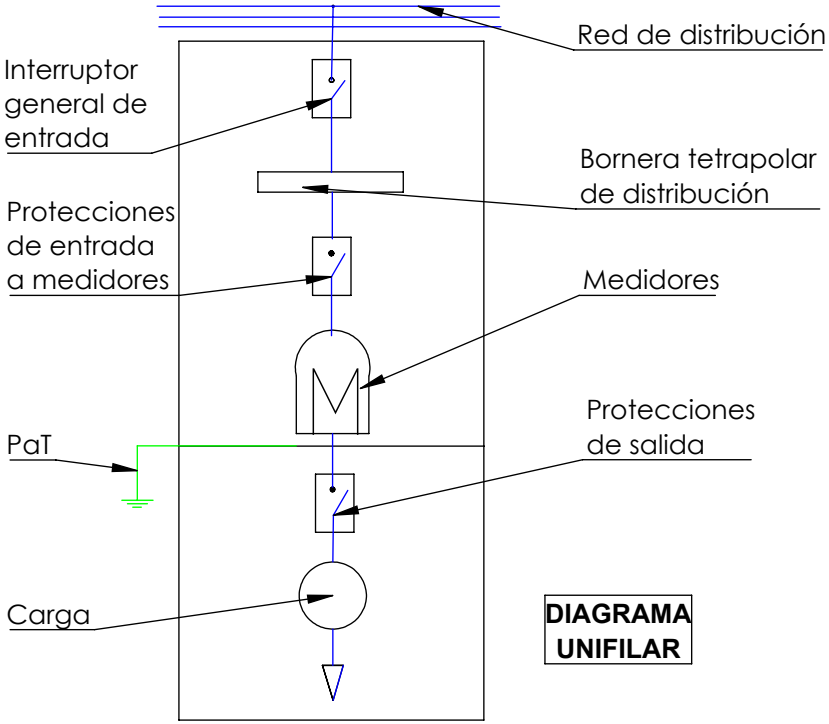

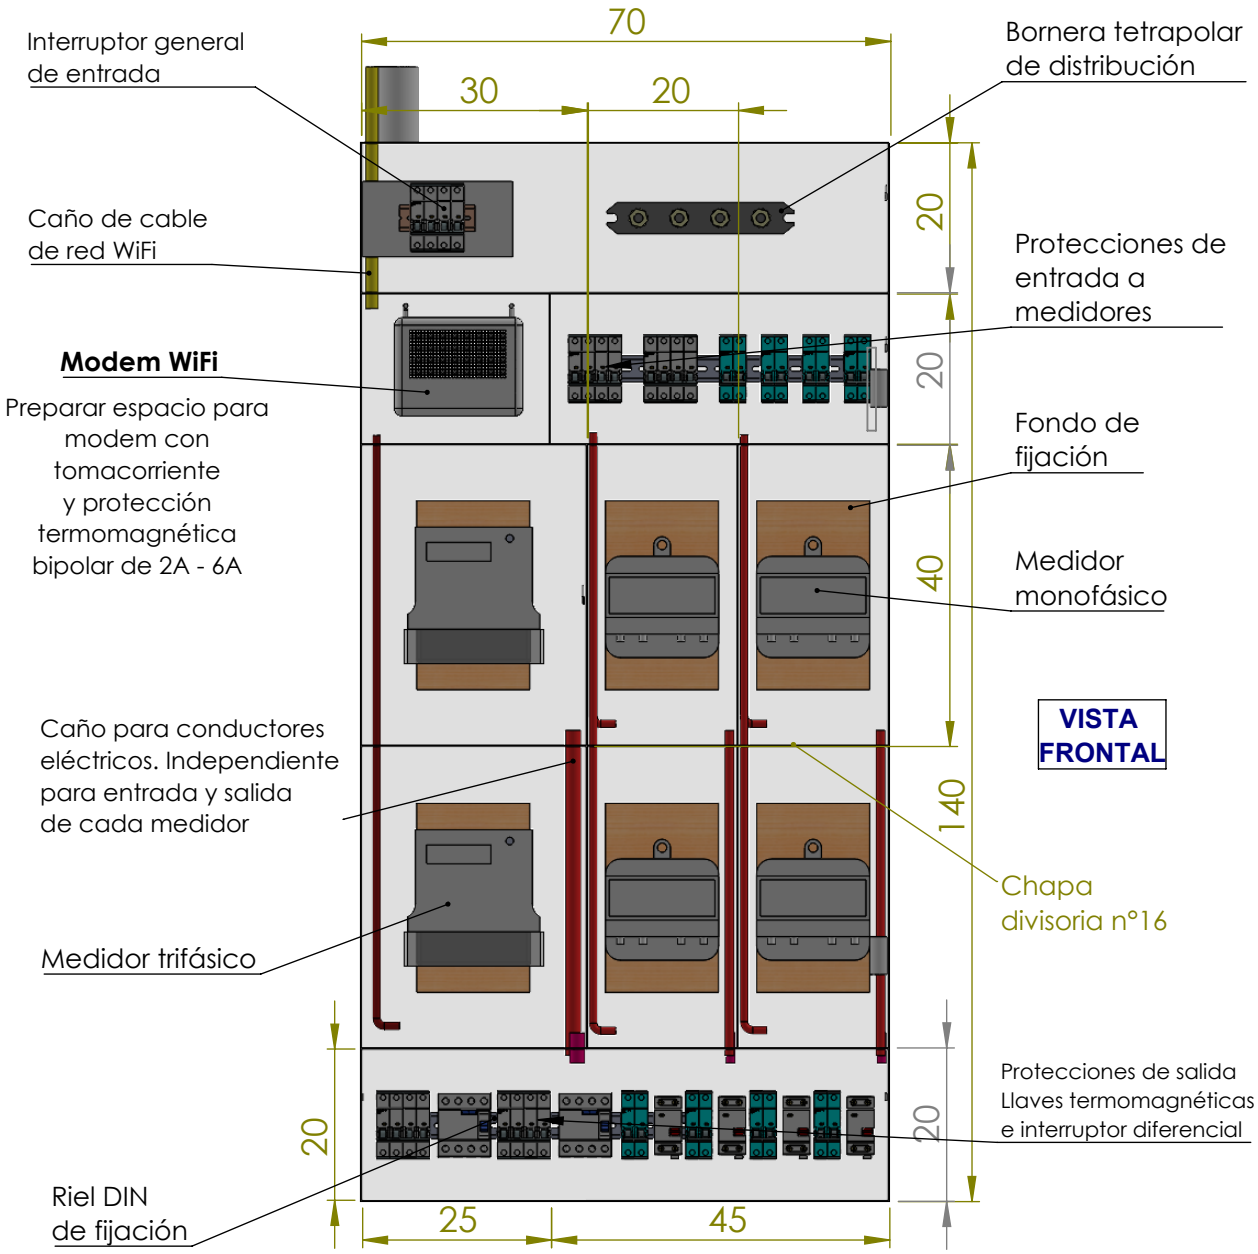

- (*) El diámetro del caño de entrada será dimensionado en función de la potencia contratada.

TÍTULO:	Gabinete 6C - 2Tx4M
CELO Energía Eléctrica	RCR
	08/10/2026
UNIDADES: cm	