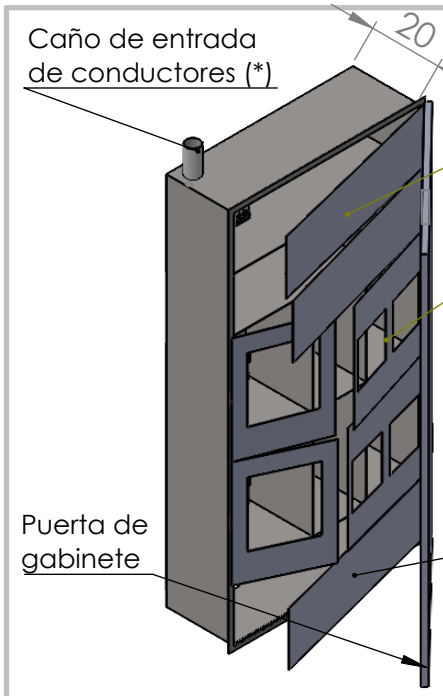


VISTA PROYECTADA


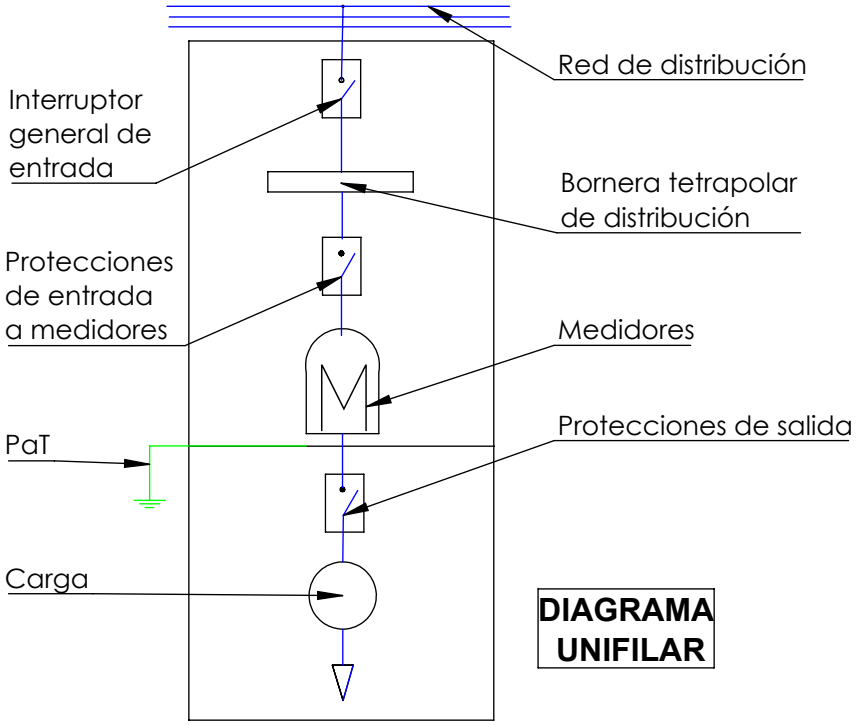


DIAGRAMA UNIFILAR

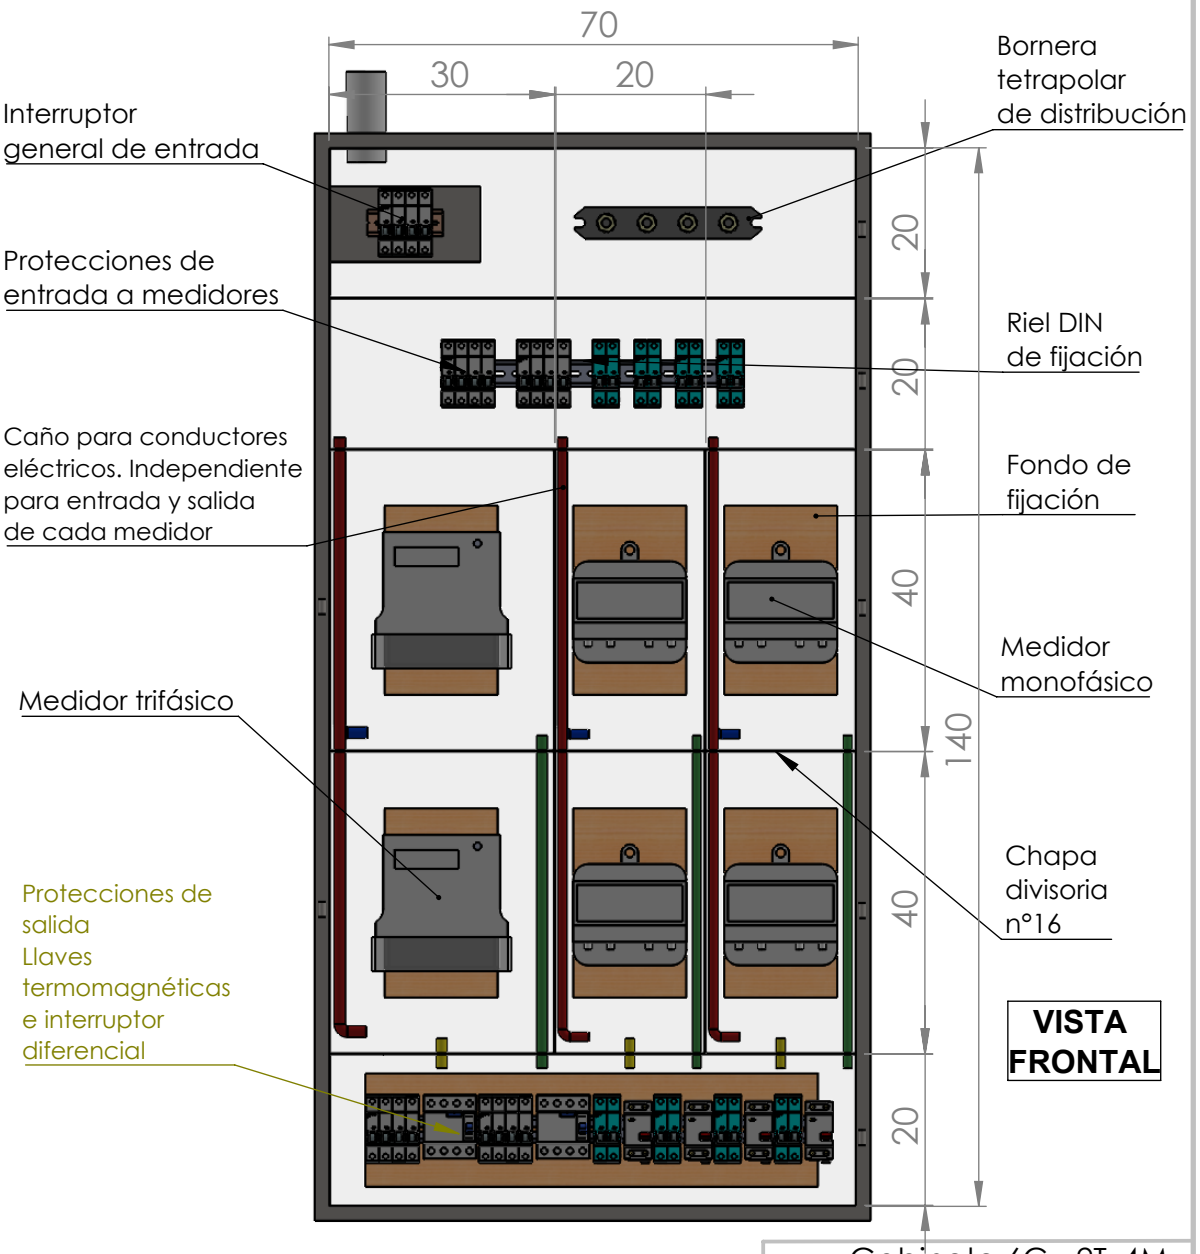

VISTA FRONTAL

(*) El diámetro del caño de entrada será dimensionado en función de la potencia contratada.

TÍTULO:	Gabinete 6C - 2Tx4M	
CELO Energía Eléctrica		RCR
		09/10/2026
UNIDADES	cm	