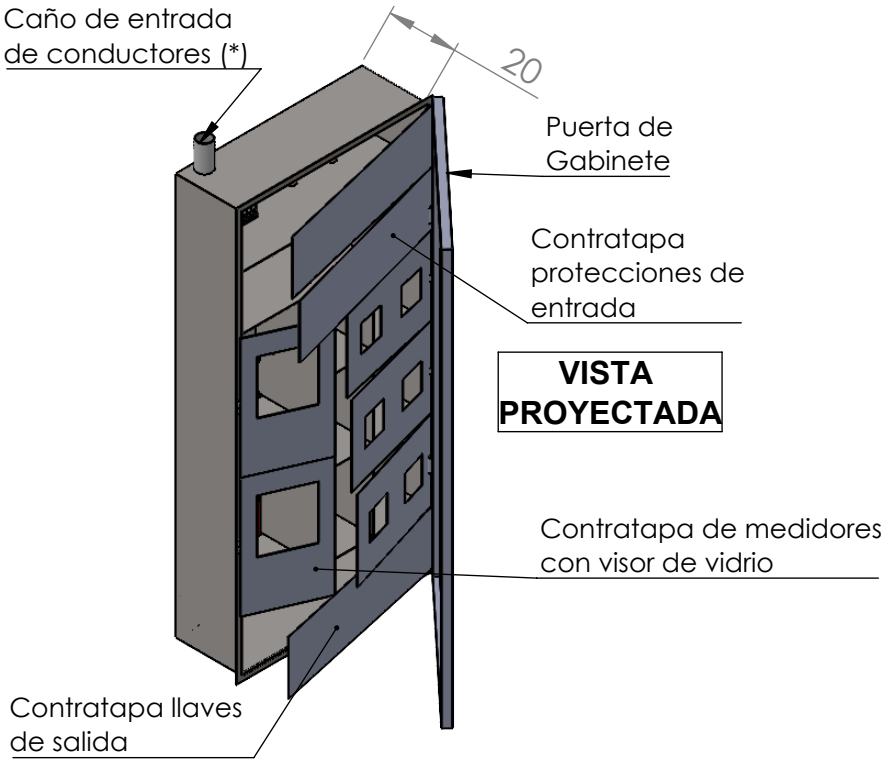


VISTA PROYECTADA


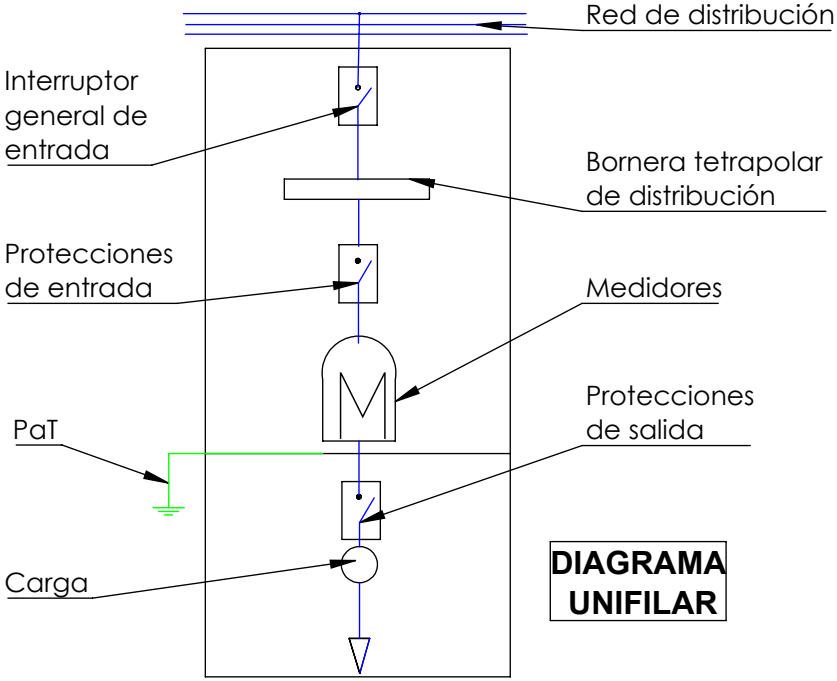


DIAGRAMA UNIFILAR

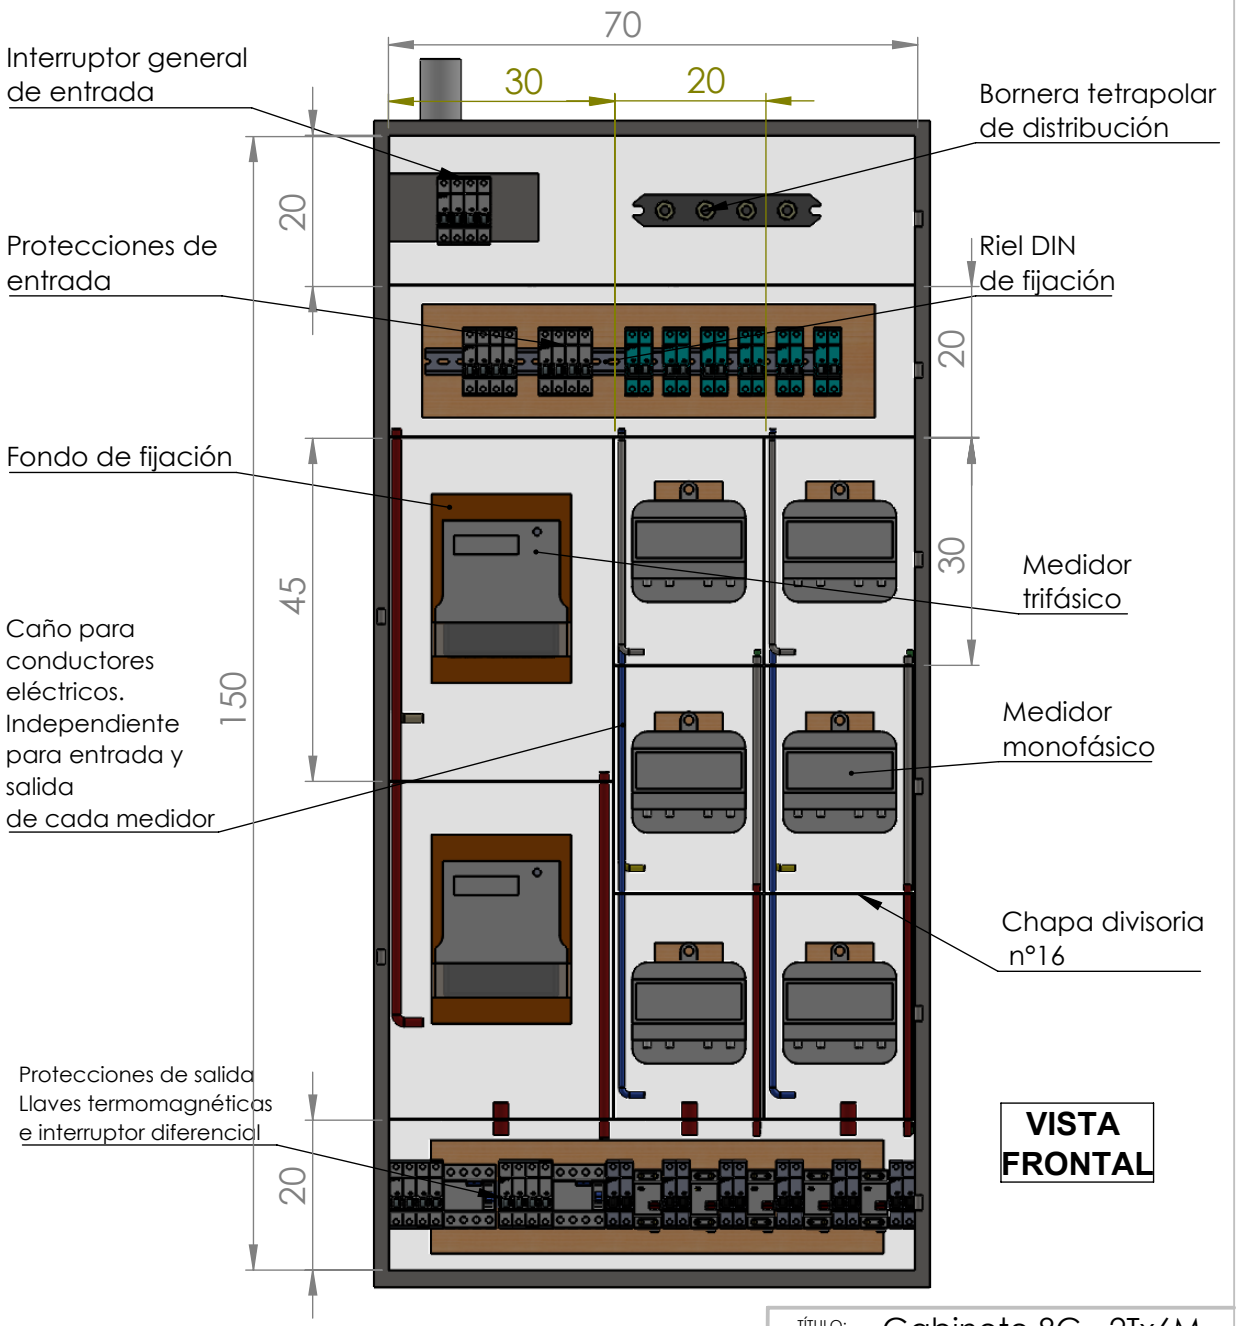

VISTA FRONTAL

(*) El diámetro del caño de entrada será dimensionado en función de la potencia contratada.

TÍTULO:	Gabinete 8C - 2Tx6M
CELO Energía Eléctrica	RCR
	09/10/2026
UNIDADES	cm