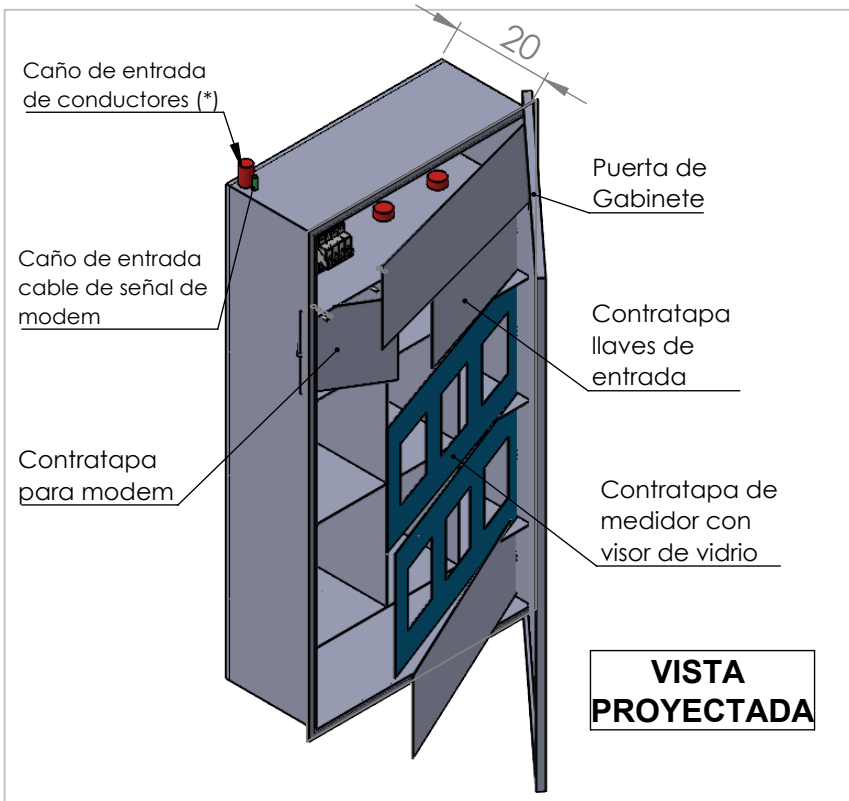


VISTA PROYECTADA


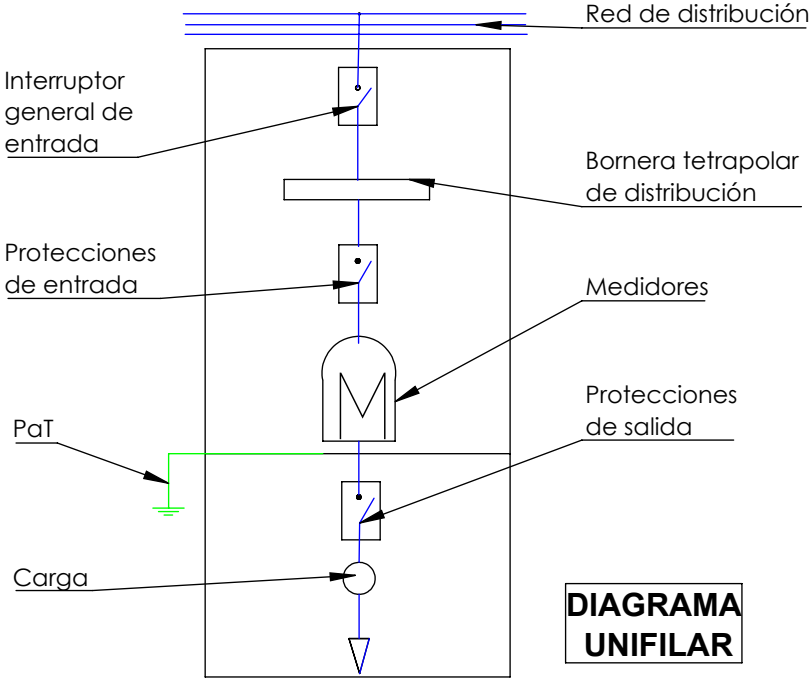


DIAGRAMA UNIFILAR

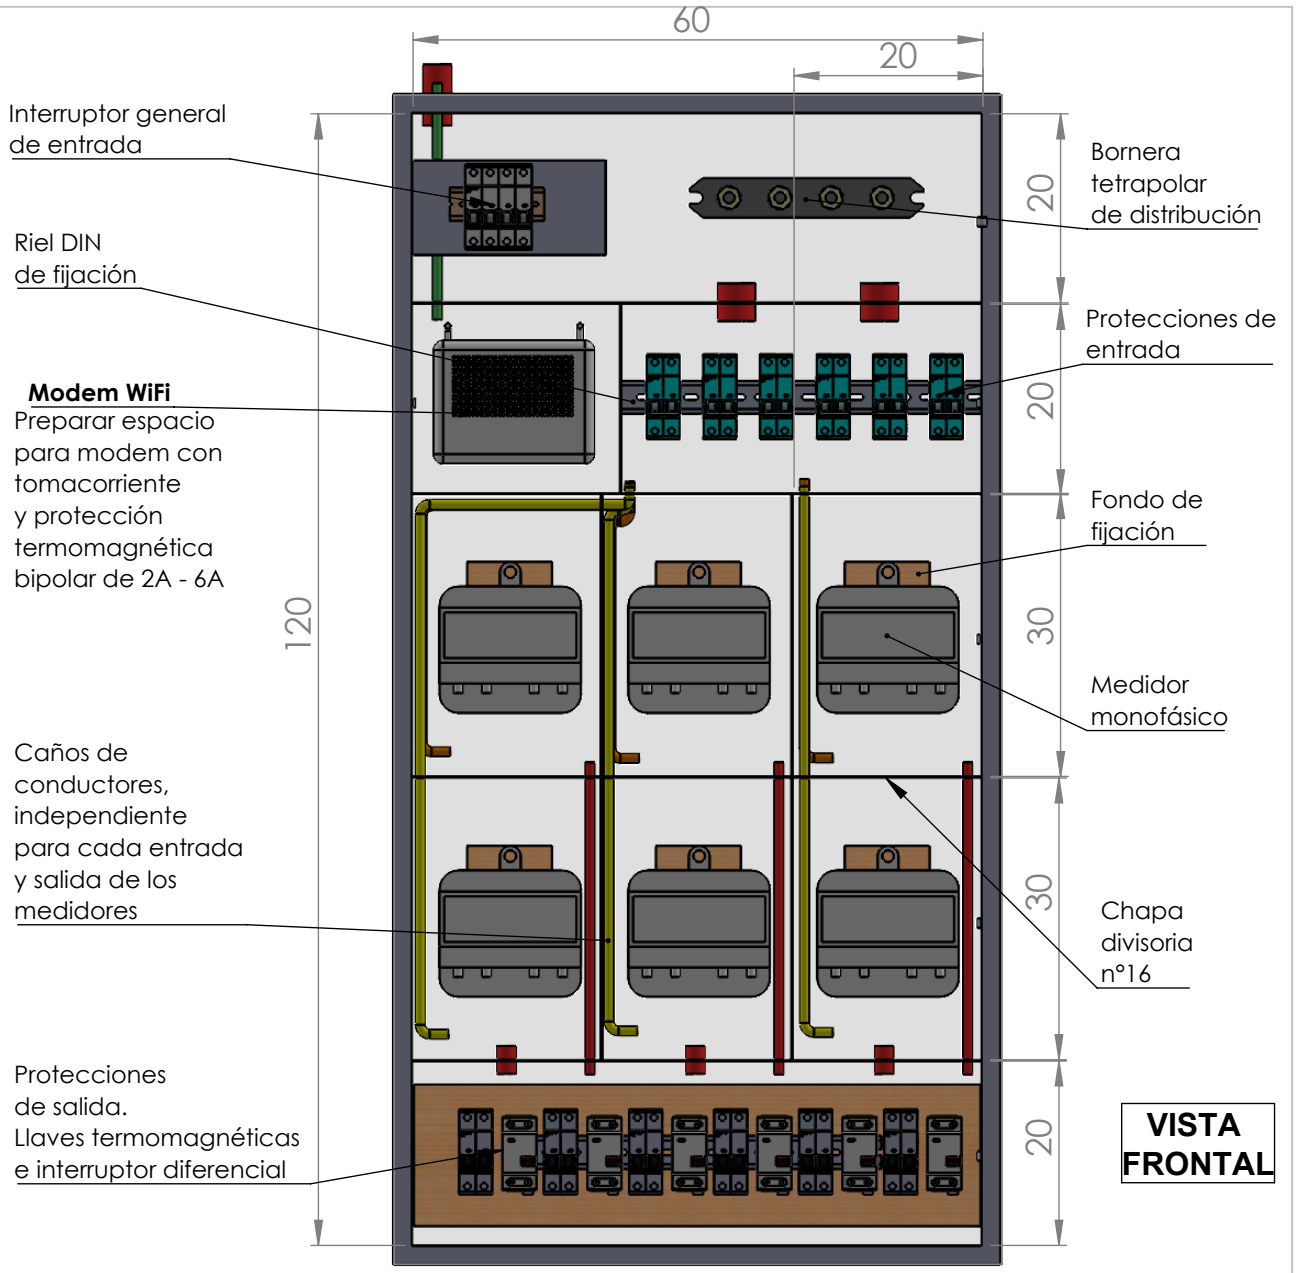

VISTA FRONTAL

(*) El diámetro del caño de entrada será dimensionado en función de la potencia contratada

TÍTULO:	Gabinete 6C - 6M
CELO Energía Eléctrica	RAMIREZ. C
	05/11/2026
UNIDADES	cm